


『睡眠環境学入門』 正誤表

本書におきまして、下記の図3-bに誤りがございましたので、ここに訂正いたします（昼白色 青色励起LEDと昼白色 紫色励起LEDの凡例の線種が逆になっておりました）。また、図3-aの凡例につきましては、わかりやすいように表記させていただきます。著者の先生、読者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

2024年1月 株式会社 全日本病院出版会

p. 97 図3内 光源の分光分布と相関色温度の例

誤)

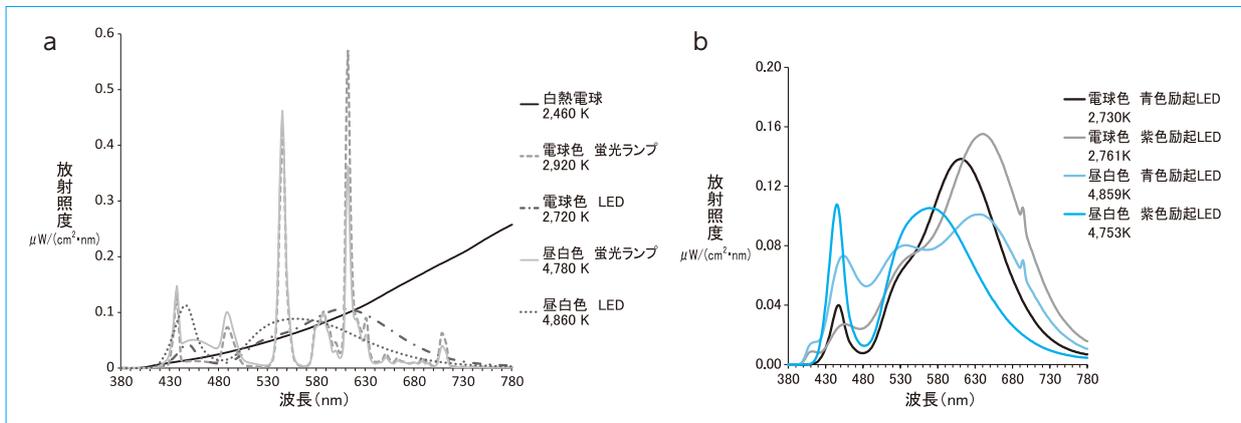

正)

